



národní  
úložiště  
šedé  
literatury

## **Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla pomocí vysokoteplotních palivových článků s tuhým elektrolytem**

Pohořelý, Michael  
2014

Dostupný z <http://www.nusl.cz/ntk/nusl-172561>

Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL).

Datum stažení: 10.06.2024

Další dokumenty můžete najít prostřednictvím vyhledávacího rozhraní [nusl.cz](http://nusl.cz) .

# ■ Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla pomocí vysokoteplotních palivových článků s tuhým elektrolytem

## Combined Production of Electric Power and Heat via High Temperature Fuel Cells with Solid Electrolyte

Příspěvek je zaměřen na seznámení čtenářů (posluchačů) se základy procesu zplyňování, dále s vysokoteplotními palivovými články s tuhým elektrolytem a zejména pak s problematikou vysokoteplotního čištění generátorového plynu vzniklého zplyněním dřevní i zemědělské biomasy a/nebo alternativních paliv (např. tuhého alternativního paliva) na úroveň vhodnou pro jeho využití ke kombinované výrobě tepla a elektrické energie ve vysokoteplotním palivovém článku s tuhým elektrolytem (SOFC).

The aim of this paper is to introduce readers (listeners) to the basics of gasification process, high temperature fuel cells with solid electrolyte and particularly with the problems of high-temperature gas cleaning system of the producer gas from gasification of woody and agricultural biomass and/or alternative fuels (e.g. refuse derived fuel) to the level needed for its use in combined production of heat and electric power in high-temperature fuel cells with solid electrolyte (SOFC).

### 1. ZPLYŇOVÁNÍ

Zplyňováním je myšlena termochemická konverze uhlíkatého materiálu v pevném či kapalném skupenství na výhřevný plyn působením zplyňovacích médií a vysoké teploty. Jako zplyňovací médium bývá použit vzduch, kyslík, vodní pára, oxid uhličitý nebo jejich směsi. Produktem je plyn obsahující žádoucí výhřevné složky ( $H_2$ ,  $CO$ ,  $CH_4$  a další organické minoritní sloučeniny využitelné v navazující technologii –  $CxHy$ ), doprovodné (balastní) složky ( $H_2O$  (g),  $CO_2$  a  $N_2$ ) a znečišťující složky (dehet, prach, sloučeniny síry, chlóru, dusíku, alkálie a další). Parametry ovlivňující složení generátorového plynu, respektive jeho výhřevnost, výtěžek a čistotu, můžeme rozdělit do tří základních skupin [1–6]:

- fyzikálně chemické vlastnosti pevného paliva,
- typ zplyňovacího generátoru,
- provozní podmínky generátoru.

### 2. SOFC

Palivové články jsou schopné měnit chemickou energii plyného paliva přímo na energii elektrickou a jejich princip je popsán např. v literatuře [7, 8]. Tyto články jsou v zásadě schopné dosahovat vyšší účinnosti přeměny energie paliv na elektrickou energii než konvenční termické systémy se spalováním paliv a tepelnými motory. U vysokoteplotních palivových článků pracujících za teplot nad  $600\text{ }^\circ\text{C}$  byly doposud vyvinuty dva základní typy: palivový článek využívající jako elektrolyt roztavenou směs alkalických uhličitů (tzv. molten carbonate fuel cell – MCFC) pracující za teplot nejčastěji okolo  $650\text{ }^\circ\text{C}$  a palivový článek s pevným oxidovým elektrolytem, tj. solid oxide fuel cell – SOFC pracující za teplot  $700\text{--}1\,000\text{ }^\circ\text{C}$ . Na rozdíl od nízkoteplotních palivových článků jsou schopny tyto vysokoteplotní palivové články využívat jako palivo nejen vodík, ale též směsi vodíku, oxidu uhelnatého, methanu a nižších uhlovodíků. Praktická aplikace palivových článků pro využití energetického plynu ze zplyňování biomasy a alternativních paliv ovšem stále naráží na nutnost vyčistit plyn na velmi vysokou úroveň, především na velmi nízké koncentrace sírných sloučenin a halogenovodíků. Na druhou stranu v důsledku vnitřního parního a suchého reformingu, který v palivových článcích (při vhodné konstrukci) probíhá, jsou typy SOFC relativně odolné vůči obsahu lehkých dehtů v plynu [7, 9]. Konkrétní požadavky výrobců SOFC na čistotu generátorového plynu jsou v níže uvedených bodech [9, 10]:

- Prach (tuhé znečišťující látky):  $< 1\text{ mg/m}^3$ .
- Dehty (výše vroucí organické látky):  $10\text{--}500\text{ mg/m}^3$  – lehké polyaromatické sloučeniny, aromatické sloučeniny, heterocyklické sloučeniny, nutné dodržet velmi malé množství těžkých polyaromatických sloučenin. Molární poměr vodní páry a dehtu měl by být vysoký, aby se zabránilo tvorbě sazí zejména na anodě palivového článku.
- Sírné sloučeniny ( $\Sigma H_2S$ ,  $CO_2S$ ,  $CS_2$ , organické sloučeniny): jednotky ppmv. Pokud je možné, je lepší snížit koncentraci sírných sloučenin pod jedno ppmv.
- Halogenovodíky ( $\Sigma HCl$ ,  $HF$ ,  $HBr$ ): jednotky ppmv. Pokud je možné, je lepší snížit koncentraci sírných sloučenin pod jedno ppmv.

- $NH_3$  a jiné dusíkaté sloučeniny: limitní obsah není specifikován. Pravděpodobně je citlivost na  $HCN$ ;  $NH_3$  pravděpodobně nezpůsobuje problém ani vyšších koncentracích, protože se na anodě katalyticky rozkládá na  $H_2$  a  $N_2$ .

Jak je uvedeno výše, klíčovým problémem zůstává odstranění kyselých složek generátorového plynu, přičemž pro odstranění prachu a alkálií lze použít již existující průmyslová řešení. Příkladem výrobců vysokoteplotních keramických filtračních elementů na bázi  $SiO_2$ ,  $Al_2O_3$  či  $SiC$  jsou: Caldo, Rath, Porvair Filtration Group, PAL Schumacher, BWF-Pyrotex apod.

### 3. ALTERNATIVNÍ PEVNÁ PALIVA

Mezi alternativní pevná paliva (jako náhrada za uhlí) patří paliva na bázi biomasy (v normách jsou označována jako tuhé biopalivo) a paliva na bázi odpadů (v normách jsou označována jako tuhé alternativní palivo – TAP, ve starší literatuře tuhá topná směs – TTS, v anglosaské literatuře refuse derived fuel – RDF nebo solid recovered fuel – SRF). Tuhé alternativní palivo je vytříděná (oddělená) část komunálního odpadu, tzv. lehká frakce a je tvořena zejména papírem a plasty. Biomasu můžeme dále dělit na dřevní biomasu neboli dendromasu, (lignocelulozová biomasa) a zemědělskou (rostlinnou) biomasu – trávu, slámu apod.

Obsah problematických prvků v pevném palivu ( $S, Cl$  nebo  $Br$ ) determinuje způsob snížení jejich obsahu v generátorovém plynu na velmi nízké hodnoty vhodné pro vysokoteplotní palivové články s tuhým elektrolytem. Obsah chloru v dřevní biomase je obvykle velmi nízký ( $< 0,1\text{ hm. }%$ ), typicky  $0,01\text{ hm. }%$  a v zemědělské biomase je násobně až řádově vyšší a pohybuje se v intervalu  $0,05\text{ až }1,1\text{ hm. }%$ . Obsah síry závisí na lokalitě (obsahu síry v půdě) a na rychlosti růstu rostliny a pohybuje se mezi  $0,01\text{--}0,5\text{ hm. }%$  (obvykle méně než  $0,1\text{ hm. }%$ ) [11, 12].

Obsah chloru v tuhém alternativním palivu je v kombinaci s výhřevností a obsahem  $Hg$  klíčovým faktorem pro jeho klasifikaci, např. dle EN 153 59. Obsah chloru je závislý hlavně na množství PVC v TAP a obsah bromu závisí zejména na přítomnosti textilu a podlahových materiálů (koberců apod.), protože sloučeniny bromu jsou využívány jako zpomalovače hoření. Celkový obsah chloru a bromu v TAP je obvykle nižší než  $0,5\text{ hm. }%$  a závisí zejména na lokalitě a způsobu přípravy [12].

### 4. ZPLYŇOVACÍ GENERÁTORY A ČISTIČÍ TRATĚ

Proces zplyňování diskutovaných pevných paliv ve výkonové řadě desítek  $kWe$  až jednotek  $MWe$  může být realizován ve vícestupňovém generátoru, v sesuvném souproutém generátoru, nebo fluidním generátoru se stacionární katalyticky aktivní vrstvou přičemž obsah dehtů v plynu stoupá od vícestupňového generátoru (velmi nízký obsah dehtu, obvykle méně než  $50\text{ mg/m}^3$ ), přes sesuvné souprouté generátory (nízký obsah dehtu, obvykle méně než  $500\text{ mg/m}^3$ ) po fluidní generátory, kde obsah dehtu je závislý na použití materiálu fluidní vrstvy [2]. Při užití katalyticky aktivního materiálu fluidní vrstvy (typicky směs písku, vápence, či dolomitu) je obsah dehtů v plynu menší než  $500$

mg/m<sup>3</sup>, což je množství přijatelné pro SOFC [6, 13–15]. Tolerance na kvalitu paliva (podíl jemné frakce, homogenitu paliva apod.) klesá od fluidních generátorů přes vícestupňové generátory, po sesuvné souprouté generátory. Další nezpochybnitelnou výhodou fluidních generátorů je možnost primárního (hrubého) odstranění síry a chloru přímo ve vrstvě, což zjednodušuje čisticí trať plynu pro kogenerační jednotku [13–16]. Ostatní generátory nejsou vhodné jako zdroj plynu pro SOFC z důvodu jejich větších výkonových měřítek – generátory s cirkulující fluidní vrstvou a hořákové generátory, nebo proto, že plyn obsahuje nepřiměřeně velké množství dehtů a organických sloučenin síry, jejichž čištění je velmi problematické – protiproudé a příčné sesuvné generátory a duální fluidní generátory. Návrh čisticí trati pro vícestupňové a fluidní generátory, jejíž součástí je diskutované odstranění kyselých složek plynu, je uvedeno níže:

Zplyňovací generátor → primární hrubé odprašení → primární sorpční reaktor pro hrubé odstranění kyselých složek plynu na bázi vápence, či dolomitu (pouze u vícestupňového generátoru) → primární výměník → primární jemné odprašení (keramický filtr) → sorpční reaktor pro odstranění halogenovodíků → sorpční reaktor pro odstranění sírných sloučenin → sekundární jemné odprašení (sorpce nebo/a filtrace alkalických par) → ohřev plynu (rekuperace tepla) → terciární ultra jemné odprašení na keramickém filtru → ohřev plynu (částečné spálení plynu čistým kyslíkem) 700 – 1 000 °C → SOFC.

## 5. ODSTRAŇOVÁNÍ HALOGENOVODÍKŮ – DEHALOGENACEPLYNU

Pro účely vysokoteplotního odstraňování halogenovodíků lze sorbenty rozdělit dle následujícího schématu:

- přírodní
  - vápenato-hořečnaté směsi,
  - jílovité materiály,
  - sloučeniny na bázi alkalických kovů,
- syntetické
  - komerční sorbenty připravené na bázi uvedených přírodních materiálů (např. NaHCO<sub>3</sub>, Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>)
  - hydroxidy nebo uhličitany alkalických kovů nanášené na porézní nosiči (např. Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, TiO<sub>2</sub>, ZrO<sub>2</sub>) – Na, či K tvoří obvykle 5–15 hm. % sorbentu.

Bez ohledu na odstraňovanou látku by sorbent měl mít několik základních vlastností. Zaprvé se jedná o **dostatečnou afinitu sorbentu k zachycované látce**. Většinou se nejedná o čistou povrchovou sorpci a z toho důvodu je důležitá také **pórovitost materiálu**. Další vlastností je **mechanická odolnost**, jelikož by nemělo docházet k jeho rozpadu. Malé částičky by mohly snadno způsobit zanesení zařízení. Ze stejného důvodu je také důležitá **teplotní odolnost materiálu**, jelikož provozní teplota těchto zařízení se pohybuje v teplotním intervalu 400–600 °C. Volbu materiálu lože ovlivňuje v neposlední řadě také jeho **cena** [17–19].


Pro výběr vhodného sorbentu je pro proces sorpce neméně důležitá správné nastavení provozních parametrů v zařízení, ve kterém sorpce probíhá. Základními parametry jsou **teplota a tlak**. Se zvyšující se teplotou roste užitečná kapacita sorbentu a rovnovážná tenze par halogenovodíků, ovšem jen do určité hodnoty, pak totiž následuje prudký zlom (pokles) v důsledku tavení chloridů. Vedle reakční kinetiky je sorpce ovlivňována **rychlostí přestupu hmoty, difuzí, dále prostorovou rychlostí**. Z vlastností generátorového plynu je potřeba sledovat **vstupní koncentraci odstraňované látky, vodní páry, oxidu uhličitého a marginálně dalších složek**. Neméně důležité jsou **doba expozice sorbentu generátorovému plynu a typ zplyňovacího zařízení** [19, 20].

## SHRNUTÍ DEHALOGENACE


Sorpce halogenovodíků: Palivo zemědělská biomasa či alternativní palivo → primární sorpce halogenovodíků na sorbentech na bázi kovů alkalických zemin (vápenec, či dolomit), sekundární sorpce na sorbentech na bázi alkalických kovů (Na, K). Palivo dřevní biomasa → sorpce na sorbentech na bázi alkalických kovů (Na, K). Výhody K-sorbentů proti Na-sorbentům: přívětivější rovnováha s halogenovodíky, nevýhody: vyšší cena, vyšší tenze par K než Na (draselných než sodných sloučenin) [10, 21, 22].

## PŘÍKLADY NAŠICH EXPERIMENTÁLNÍCH VÝSLEDKŮ

Na níže uvedených grafech je vidět vliv prostorové rychlosti (obr. 1) a parciálního tlaku H<sub>2</sub>O (g) a CO<sub>2</sub> (obr. 2) na kapacitu sorbentu vyjádřenou jako relativní doba sorpce.

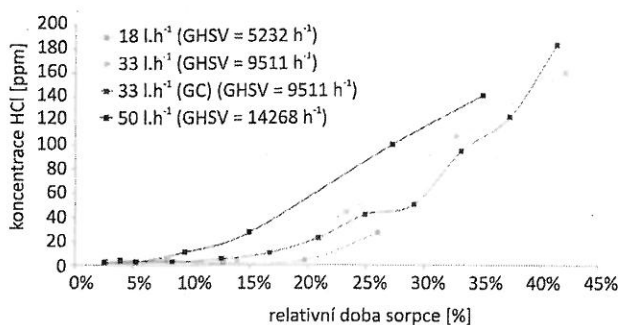

Obr. 1 – Závislost výstupní koncentrace HCl na stupni využití sorbentu pro různé prostorové rychlosti. (Pro měření byl použit sorbent skládající se z Na a nosiče. Nosičem byla  $\gamma$ -alumina s obchodním názvem Condea. Pracovalo se při konstantním složení plynu 240 ppm v HCl, 38 obj. % H<sub>2</sub>O a 62 obj. % N<sub>2</sub>. Objem sorbentu byl 10 ml a výška vrstvy sorbentu byla 6,5 cm.  $t_{sorpce} = 500$  °C,  $p = cca$  1 bar). [23]

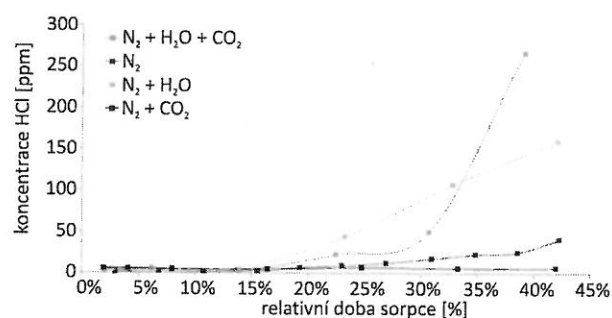

Obr. 2 – Závislost výstupní koncentrace HCl na stupni využití sorbentu pro různé plyny. (Pro měření byl použit sorbent skládající se z Na a nosiče. Nosičem byla  $\gamma$ -alumina s obchodním názvem Condea. Pracovalo se při konstantním složení plynu 240 ppm v HCl, 38 obj. % H<sub>2</sub>O + CO<sub>2</sub> a 62 obj. % N<sub>2</sub>. Prostorová rychlost byla 9 000 h<sup>-1</sup> (500 °C). Objem sorbentu byl 10 ml a výška vrstvy sorbentu byla 6,5 cm.  $t_{sorpce} = 500$  °C,  $p = cca$  1 bar). [23]

Bylo zjištěno (ověřeno), že snížením prostorové rychlosti dochází ke značnému prodloužení doby, po kterou je výstupní koncentrace chlorovodíku v modelovém plynu pod limitem 10 ppmv [24].

Experimenty prokázaly, že vliv parciálního tlaku vodní páry v modelovém plynu je silný a snižuje skutečnou dobu průniku [23].

Experimenty prokázaly, že vliv parciálního tlaku CO<sub>2</sub> v modelovém plynu je pravděpodobně pozitivní a zvyšuje skutečnou dobu průniku [23].

Výsledkem měření by měl být návrh čisticí trati schopné snížit koncentraci halogenovodíků na hodnoty přijatelné pro SOFC za přijatelných nákladů.

## 6. ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRNÝCH SLOUČENIN – DESULFURIZACE PLYNU

Pro odstranění sírných sloučenin (zejména H<sub>2</sub>S, COS) za teplot 350–550 °C se dají využít hlavně sorbenty na bázi zinku (ZnO), často s přísadkou CuO (např. stabilizovaný Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>), MnO nebo Ni. Nosičem aktivního sorbentu může být alumina nebo TiO<sub>2</sub>, či ZrO<sub>2</sub> (např. Zn<sub>2</sub>TiO<sub>4</sub> má větší plochu a nižší volatilitu Zn než prostý ZnO) [10, 25, 26]. Při vyšších koncentracích HCl v plynu bývá nutné napřed odstranit HCl, protože Zn-sorbenty se reakcí s HCl deaktivují, taví a dokonce i částečně těkají. Dosažitelné nízké koncentrace zbylých sloučenin síry jsou závislé zejména na teplotě sorpce a na obsahu vodní páry v plynu. Důležitá je ovšem schopnost sorbentů vázat a odstraňovat organické sloučeniny síry (hlavně thio-



fen). Proto je velmi výhodné využít jako zdroj plynu vícestupňový generátor, či fluidní generátor se stacionární katalyticky aktivní vrstvou na bázi vápenato-hořečnatých materiálů, protože (1) ve vícestupňovém generátoru dochází v parciálně-oxidační komoře k rozkladu organicky vázané síry na  $H_2S$ , či  $CO_2$  – poměr produktů závisí na parciálním tlaku vodní páry, (2) ve fluidním generátoru dochází k částečnému katalytickému rozkladu organicky vázané síry zejména na  $H_2S$ .

## 7. ZÁVĚR

Cílem práce je návrh čistící tratě, která bude schopná snížit koncentraci nežádoucích složek plynu na hodnoty přijatelné pro dlouhodobý a ustálený provoz palivového článku typu SOFC. Jednotlivé dílčí znalosti (nadějný sorbent, optimální provozní podmínky a uspořádání sorpce) budou testovány na reálném zařízení v areálu firmy TARPO na vícestupňovém generátoru o tepelném výkonu 700 kWt a elektrickém výkonu 200 kW při využití produkovaného plynu jako paliva ve spalovacím motoru s elektrickým generátorem [27].

Tato práce vznikla díky finanční podpoře projektů Grantové agentury české republiky č. 14-09692), Technologické agentury České republiky BROZEN č. TA01020366 a podpoře projektů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 21/2012 (specifický vysokoškolský výzkum).

Příspěvek vznikl neformální konstruktivní spoluprací ve „společné“ laboratoři na Ústavu chemických procesů AV ČR a na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.

**Ing. Michael Pohořelý, Ph.D.<sup>1,2</sup>, doc. Ing. Karel Svoboda, CSc.<sup>1</sup>,  
Ing. Sjarhei Skoblia, Ph.D.<sup>3</sup>, Ing. Michal Jeremiáš<sup>1,2</sup>,  
Ing. Michal Šyc, Ph.D.<sup>1</sup>, Ing. Petra Kameníková, Ph.D.<sup>1</sup>,  
Dr. Ing. Helena Parschová<sup>2</sup>, Ing. Gabriela Cabáková<sup>2</sup>,  
Bc. Vít Šustr<sup>2</sup>, Ing. Tomáš Durda<sup>1,2</sup>,  
Ing. Zdeněk Beňo<sup>3</sup>, Ing. Miroslav Punčochář, CSc. DSc.<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.,  
Rozvojová 135/1, 165 02 Praha 6

<sup>2</sup>Ústav energetiky, VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6

<sup>3</sup>Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, VŠCHT Praha,  
Technická 5, 166 28 Praha 6

## LITERATURA:

- [1] Higman Ch., Van Der Burgt M. (Eds): *Gasification*. Gulf Professional Publishing, Elsevier Science, Boston (2008).
- [2] Knoef H. A. M.: *Handbook Biomass Gasification*. BTG Biomass Technology Group, Nederland (2005, 2012).
- [3] Pohořelý M., Vosecký M., Hejdová P., Punčochář M., Skoblia S., Štaf M., Vošta J., Koutský B., Svoboda K.: *Gasification of Coal and PET in Fluidized Bed Reactor*. *Fuel* 85 (17–18), 2458–2468 (2006).
- [4] Pohořelý M., Jeremiáš M., Skoblia S., Vosecký M., Kameníková P., Šyc M., Tošnarová M., Punčochář M., Svoboda K.: *Aloterní fluidní zplyňování biomasy*. *Paliva* 1, 23–30 (2010).
- [5] Pohořelý M., Svoboda K., Jeremiáš M., Skoblia S., Kameníková P., Beňo Z., Šyc M., Punčochář M., Janda V., Durda T., Krček M., Tošnarová M., Hartman M.: *Spolu-zplyňování uhlí a dřevní biomasy ve fluidní vrstvě*. *Paliva* 4(4), 128–140 (2012).
- [6] Pohořelý M., Jeremiáš M., Svoboda K., Kameníková P., Skoblia S., Beňo Z.: *CO<sub>2</sub> as Moderator for Biomass Gasification*. *Fuel* 117(Part A), 198–205 (2014).
- [7] Svoboda K., Hartman M., Trnka O., Čermák J.: *Vysokoteplotní palivové články, vhodná paliva a možnosti jejich využití*. *Chem. Listy* 97(1), 9–23 (2003).
- [8] Čermáková J., Polák L., Doucek A.: *Vysokoteplotní palivové články*. *Paliva* 5(2), 63–70 (2013).
- [9] Pohořelý M.: *Vliv reakčních podmínek na fluidní zplyňování uhlí, dřeva a plastů*. Ph.D. Disertace. VŠCHT Praha, Praha 2010.
- [10] Aravind P.V., Wiebren de Jong: *Evaluation of High Temperature Gas Cleaning Options for Biomass Gasification Product Gas for Solid Oxide Fuel Cells*. *Progress in Energy and Combustion Science* 38, pp. 737–764 (2012).
- [11] Vassilev, S.V., Baxter, D., Andersen, L.K., Vassileva, C.G.: *An overview of the chemical composition of biomass*. *Fuel* 89, 913–933 (2010).
- [12] Energy Research Centre of the Netherlands (ECN): *Phyllis: The Composition of Biomass and Waste*, dostupné z: <http://www.ecn.nl/phyllis/>.
- [13] Pohořelý M., Jeremiáš M., Beňo Z., Skoblia S., Kameníková P., Cabáková G., Barger A., Durda T., Šyc M., Punčochář M., Svoboda K.: *Zplyňování ligno-celulózy biomasy ve fluidní vrstvě písku a směsi písku s dolomitickým vápencem*. *ENERGIE Z BIOMASY XIII, Sborník příspěvků z odborné konference*, pp 75–94, Lednice, Czech Republic, 27–29 November 2012.
- [14] Pohořelý M., Jeremiáš M., Beňo Z., Skoblia S., Kameníková P., Cabáková G., Barger A., Durda T., Šyc M., Punčochář M., Svoboda K.: *Zplyňování ligno-celulózy biomasy ve fluidní vrstvě písku a směsi písku s dolomitickým vápencem*. dostupné z: <http://biom.cz/cz/odborne-clanky/zplynovani-ligno-celulozove-biomasy-ve-fluidni-vrstve-pisku-a-smesi-pisku-s-dolomitickým-vapencem>.
- [15] Pohořelý M., Jeremiáš M., Kameníková P., Svoboda K., Skoblia S., Beňo Z., Durda T., Barger A., Šyc M., Hartman M., Punčochář M.: *Gasification of Ligno-Cellulosic Biomass in a Fluidized Bed of Sand and a Mixture of Sand with Dolomitic Limestone*. *International Conference on Polygeneration Strategies 13, Proceedings (full text on CD-ROM)*, pp. 1–15, Vienna, Austria, 03–05 September 2013.
- [16] Svoboda K., Pohořelý M., Jeremiáš M., Kameníková P., Skoblia S., Beňo Z., Šyc M.: *Concentration of HCl, HF and Sulfur Compounds in Fuel Gas from Fluidized Bed Gasification of Coals and Wood by Steam-Oxygen Mixtures*. *20th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2012 and 15th Conference PRES 2012, Final Program (19 pp. full text on CD-ROM)*, p. P3.199, Prague, Czech Republic, 25–29 August 2012.
- [17] Simmel, P. A.; Jukka, K.; Leppälahti, J. K.; Kurkela, A.: *Tar-Decomposing Activity of Carbonate Rocks under High CO<sub>2</sub> Partial Pressure*. *Fuel* 74, 938–945 (1995).
- [18] Bradáčová, K., Koza, V.; Machač, P.; Pekárek, P.: *Příprava sorbentů pro čišťení generátorového plynu*. *Energie z biomasy IX* pp 41–45, odborný seminář; VUT Brno, listopad (2008).
- [19] Cabáková G.: *Vysokoteplotní čišťení generátorového plynu ze zplyňování biomasy – odstraňování halogenidů*. *Diplomová práce*, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav energetiky (2012).
- [20] Pohořelý M., Cabáková G., Skoblia S., Parschová H., Jeremiáš M., Svoboda K., Hartman M.: *Vliv parciálního tlaku vodní páry a prostorové rychlosti na odstranění HCl z plynu pomocí sorbentů na bázi alkalických kovů*. *Chemie energetických oběhů CHEO 9, Sborník přednášek*, pp. 260–267, Praha, Czech Republic, 05–06 September 2012.
- [21] Krishnan GN, Gupta RP, Canizales A, Shelukar S, Ayala RE.: *Removal of hydrogen chloride from hot coal gas streams*. In: Schmidt E, editor. *Third international symposium and exhibition: gas cleaning at high temperatures*; 1996. p. 405–414. Karlsruhe (Germany).
- [22] Krishnan GN, Gupta RP.: *Development of disposable sorbents for chloride removal from high temperature coal-derived gases*, *Final Technical Report contract DE-AC21e93MC30005e02*. SRI International, Research Triangle Institute; 1999.
- [23] Šustr V.: *Vysokoteplotní odstraňování chlorovodíku z modelového generátorového plynu pomocí sorbentu na bázi sodíku*. *Bakalářská práce*, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav energetiky (2013).
- [24] Cabáková G.: *Vysokoteplotní čišťení generátorového plynu ze zplyňování biomasy – odstraňování halogenidů*. *Diplomová práce*, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav energetiky (2012).
- [25] Meng X., de Jong W., Pal R., Verkooyen A.H.M.: *In bed and down stream hot gas desulfurization during solid fuel gasification: A review*, *Fuel Proc. Technol.* 91, 964–981 (2010).
- [26] Hartman M., Svoboda K., Trnka O., Veselý V.: *Odsiřování horkého generátorového plynu tuhými sorbenty*. *Chem. Listy* 93, 99–106 (1999).
- [27] CPGA, dostupné z: <http://www.cpga.cz/>.

# KONSTRUKCE

ODBORNÝ ČASOPIS PRO STAVEBNICTVÍ A STROJÍRENSTVÍ

ODBORNÁ PŘÍLOHA ČASOPISU KONSTRUKCE

## PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE 2014

4. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE



Praha